

1. Płyta boiska

1.1. Podbudowa pod trawę syntetyczną.

Podbudowa tłuczniowo – kłincowa musi być wykonana z materiałów przepuszczalnych nie zawierających substancji organicznych. Składa się z następujących warstw:

- Warstwa mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm wymieszanego miałem kamiennym 0-2 mm gr. ok 5 cm
- warstwa kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 20 cm
- warstwa podsypki 20 cm.


Wszystkie powyższe warstwy po wykonaniu zagęszczenia muszą być przepuszczalne dla wody. Podbudowę należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi.

Podbudowy z kruszywa wymaganiom powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw.

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: odchyłki nie mogą być większe niż 6 mm pod łatą krawędziową o długości 4 m.

Schemat przekroju boiska:

1. nawierzchnia z trawy syntetycznej,
2. mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5 mm wymieszanego miałem kamiennym 0-2 mm gr. ok 5 cm,
3. kruszywo łamane 0-31,5 mm gr. 20 cm
4. pospółka grubość 20 cm

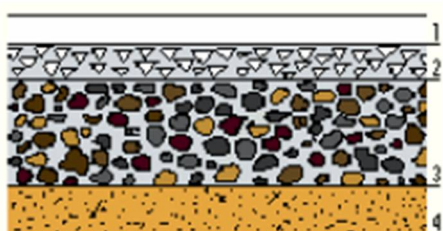

Schemat odwodnienia:

